




Общество с ограниченной ответственностью
«Сибкадемсертификация»
(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50 тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroycert@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru



Свидетельство об аккредитации № РСК RU.ИЛ.0013 от 20.11.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ


В.И. Белан
«11» июля 2022г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
№ ЛИ110722-2САСп от 11.07.2022г.

Заявка на проведение испытаний № б/н от 06.06.2022г.

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

**ООО «Кальматрон-Н», Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.51/6,
ИНН 5404146195 ОГРН 1025401491323**

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на цементном вяжущем «Кальматрон Кистевой» ΔW4 по ГОСТ 34669-2020 в количестве 25 кг. Образцы бетона подготовленные по ГОСТ 34669-2020 приложение А.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Фирменная упаковка не нарушена.

(описание, состояние образца испытаний)

ИЛ-6583 от 06.06.2022г.

(дата получения объекта, подлежащего испытаниям)

Акт отбора образцов № б/н от 06.06.2022г.

(номер и дата акта отбора образцов)

06.06.2022- 08.07.2022г.

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 25898-2020 «Материалы и изделия строительные. Методы определения паропрооницаемости и сопротивления паропрооницанию».

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Лист _1_ Листов _2_

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.		Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Нормативный документ	Нормативное значение	Нормативное значение	Нормативное значение			
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на цементном вяжущем «Кальматрон» Кистевой» ΔW/4	И-6583	06.06.2022	Коэффициент паропроницаемости, мг/м ч Па	образцы контрольного бетона класса прочности на сжатие В20	ТУ 20.30.22-001-00466595-2018	-	ГОСТ 25898-2020	0,020	
		08.07.2022						образцы из основного бетона образцовые смеси гидроизоляционной «Кальматрон кистевой»	

Инженер химик

Г.В.Шевченко

Зам. руководителя лаборатории

И.А.Аношина

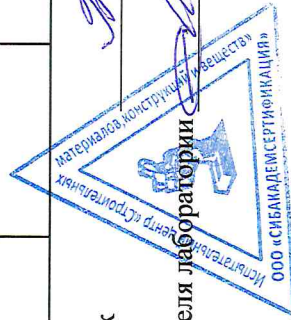

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.