




Общество с ограниченной ответственностью  
«Сибкадемсертификация»  
(ООО «Сибкадемсертификация»)  
Адрес места нахождения юридического лица:  
630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50  
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: [stroycert@inbox.ru](mailto:stroycert@inbox.ru)

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»  
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14  
Свидетельство об аккредитации № СРК RU.ИЦ.0008 от 28.04.2023

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЦ  
  
В.И.Белан  
«17» мая 2023 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ**  
**№ ЛИ170523-1САСп от 17.05.2023**

**Заявка на проведение испытаний №6/н от 12.05.2023г.**  
(основание для проведения испытаний, номер, дата)

**ООО «Кальматрон-Н», Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.51/6,  
ИНН 5404146195 ОГРН 1025401491323**

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

**Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на цементном вяжущем «Кальматрон  
Кистевой» ΔW4 по ГОСТ 34669-2020 в количестве 5 кг.**

(наименование, идентификация образца испытаний)

**Дата изготовления: 11.05.2023. Упаковка не нарушена.**  
(описание, состояние образца испытаний)

**12.05.2023**

(дата получения объекта, подлежащего испытаниям)

**Образцы предоставил заказчик**

(номер и дата акта отбора образцов)

**16.05.2023- 17.05.2023**

(дата начала и окончания испытаний)

**ГОСТ 5382-2019 «Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа»**  
(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Лист 1 Листов 2


- \* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
- \* Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
- \* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
- \* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на цементном вяжущем «Кальмагрон Кистевой»	И-6907	16.05.2023 - 17.05.2023	Содержание хлор-ионов, % по массе	ГОСТ 34669-2020	Не более 0,1	ГОСТ 5382-2019 п.21	0,077	

Инженер химик \_\_\_\_\_ Г.В. Шевченко

Ответственный \_\_\_\_\_ Е.В. Макарова

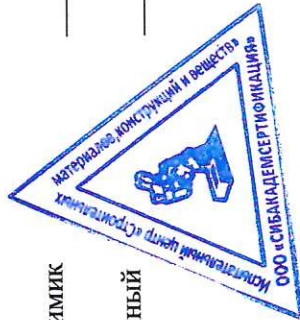

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

\* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.  
 \* Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.  
 \* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.  
 \* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.