



ООО «КАЛЬМАТРОН-Н»

630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/6, оф. 20
тел./факс (383) 303-46-06

E-mail: kalmatron@kalmatron-n.ru

www.kalmatron.ru

Реквизиты: р/с 40702810961110001661



Ф-л Новосибирский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие»

к/с 30101810350040000741 БИК 045004741

ОКВЭД 23.64 ИНН/КПП 5404146195 /

540301001

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по устройству гидроизоляционной защиты
с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»

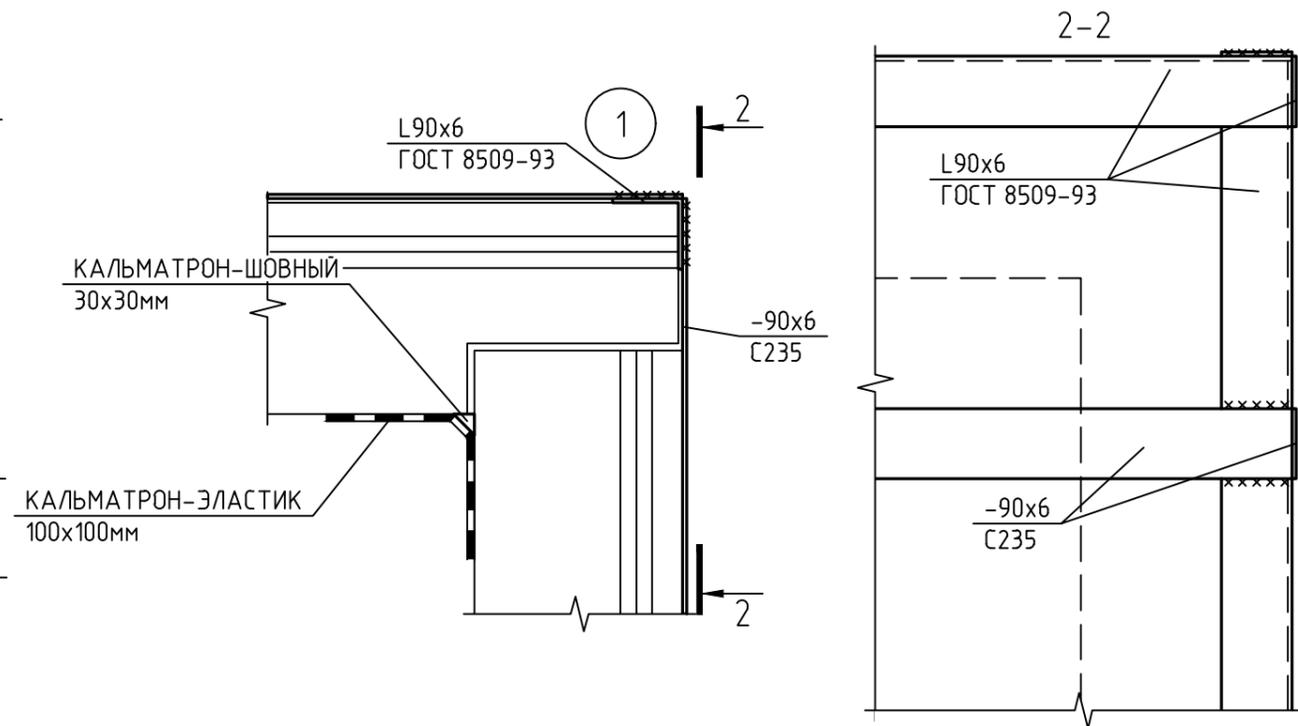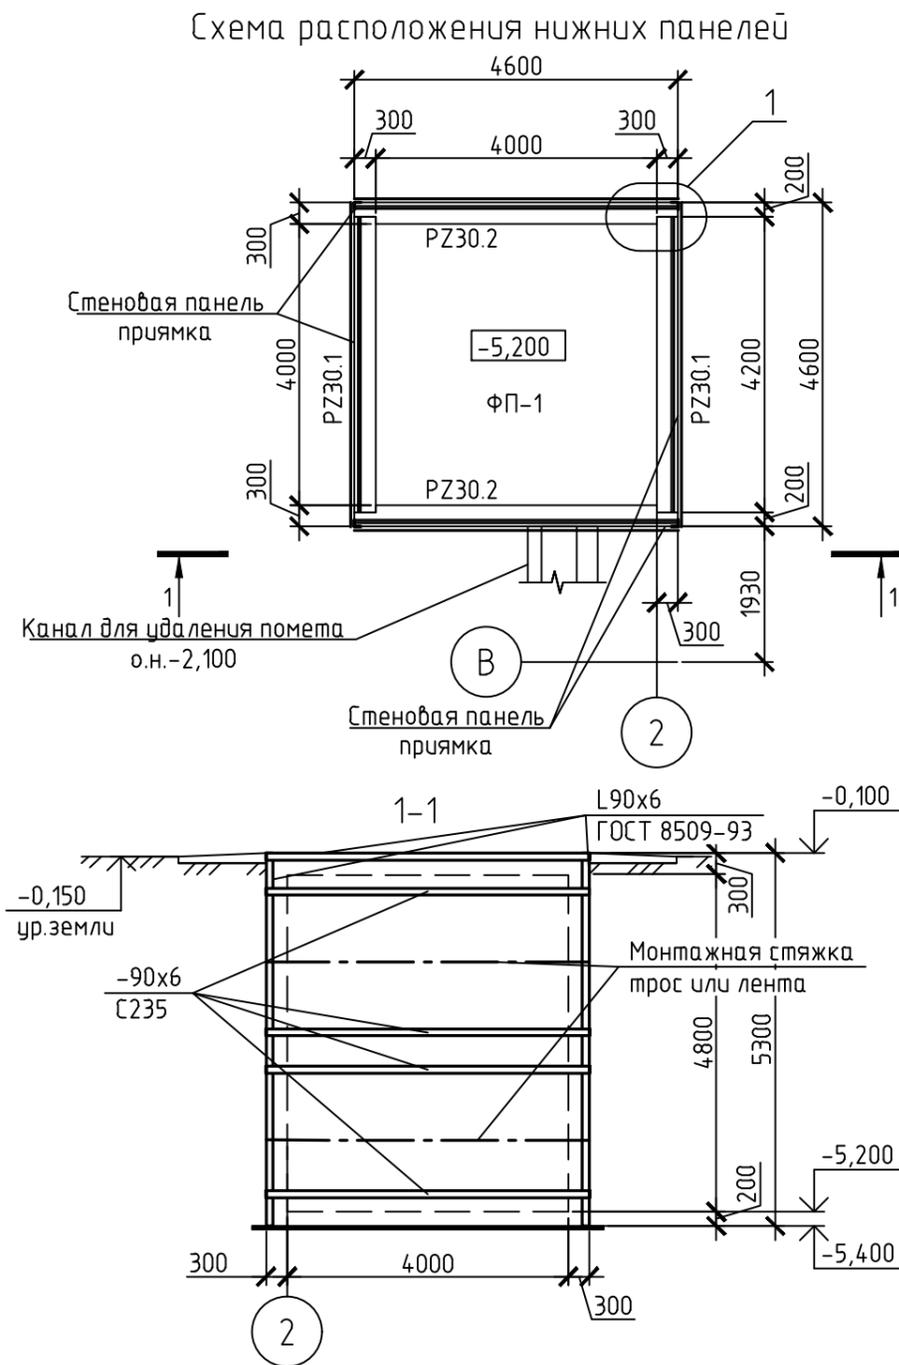

Указания по производству работ:

1. Выставить вертикальные уголки L90x6;
2. Временно закрепить вертикальные уголки монтажной стяжкой;
3. Приварить один конец полосы -90x6 к вертикальному уголку L90x6, далее газовой горелкой нагреть среднюю часть полосы и приварить второй конец к уголку L90x6;
4. в пределах одной панели по высоте - монтировать не менее двух полос -90x6.
5. По верхней части колодцев вместо полос -90x6 использовать уголок L90x6;
6. По завершении монтажа элементов усиления - все металлические конструкции окрасить;
7. Выполнить обратную засыпку грунта;
8. Изнутри стыки панелей покрыть составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ 30x30мм;
9. Обработать зоны примыкания панелей составом КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК слоем 2мм 100x100мм.
10. Произвести гидравлические испытания колодца перед вводом в эксплуатацию.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|---|--------|------|--------|
| | | | | | | Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН» | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 2 | |
| | | | | | | Схема расположения нижних панелей | | | |